


CRD.CEP

CEILING RADIATION DAMPER FOR CEP FANS


OPERATION INSTRUCTIONS AND PARTS MANUAL
PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS




COMPONENTS



Damper Adapter

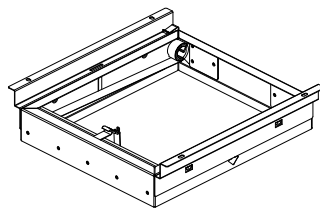

Radiation Damper

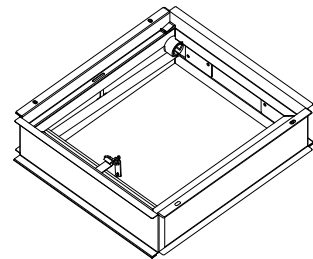

Damper Assembly

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Slide the adapter's hemmed edges onto the fan housing flanges as shown in Fig.1 & Fig.2.
2. Pinch the grille springs on the sides of the grille assembly and position the grille into the housing with the grille springs in the appropriate slots of the damper assembly. Push the grille assembly towards the ceiling to secure (Fig. 3).

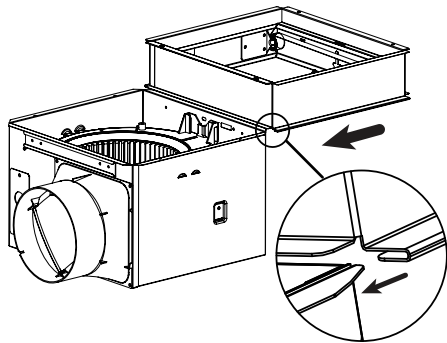


Fig. 1




Fig. 2

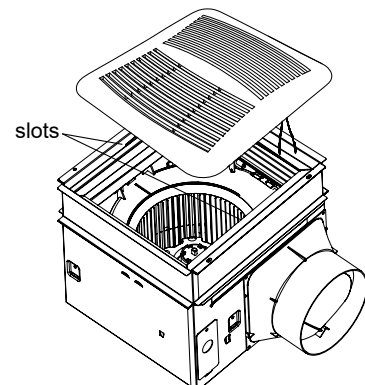


Fig. 3

Note: Please wear protective gloves during assembly.
Please remove the corrugated board before installation.

WARRANTY

CANARM Ltd. warrants every new fan to be free of defects in material and workmanship to the extent that, within a period of one year from the date of purchase **CANARM Ltd.** shall either repair or replace at **CANARM's** option, any unit or part thereof, returned freight prepaid and found to be defective.

This warranty does not include any labour or transportation costs incidental to the removal and reinstallation of the unit at the user's premises.

NOTICE: No warranty claims will be honored by **CANARM Ltd.** unless prior authorization is obtained.

Canarm Ltd. - Corporate Head Office 2157 Parkedale Avenue, PO Box 367 Brockville, Ontario Canada K6V 5V6
Tel: (613) 342-5424 Fax: (613) 342-8437 www.canarm.com hvacsales@canarm.ca

CRD.CEP


VOLET DE RAYONNEMENT DE PLAFOND POUR VENTILATEUR SÉRIE CEP

MODE D'OPÉRATION


LIRE ET GARDER CES INSTRUCTIONS




COMPOSANTS



adaptateur
d'obturateur

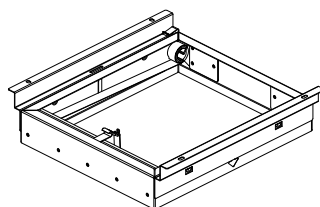

Volet de
rayonnement

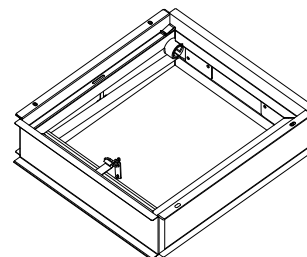

ensemble
d'obturateur

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Faites glisser les bords ourlés de l'adaptateur sur les brides du boîtier du ventilateur comme indiqué dans les Fig.1 & Fig.2.
2. Pincez les ressorts de la grille sur les côtés de l'ensemble et positionnez la grille dans le boîtier, les ressorts étant insérés dans les fentes appropriées du registre. Poussez l'ensemble vers le plafond pour le fixer. (Fig. 3).

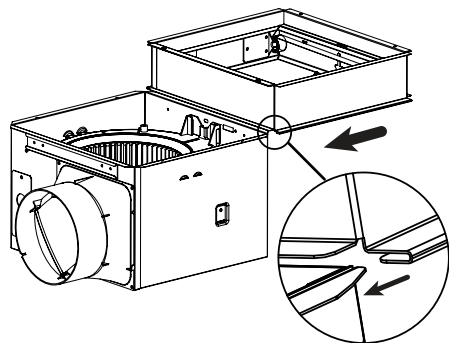


Fig. 1




Fig. 2

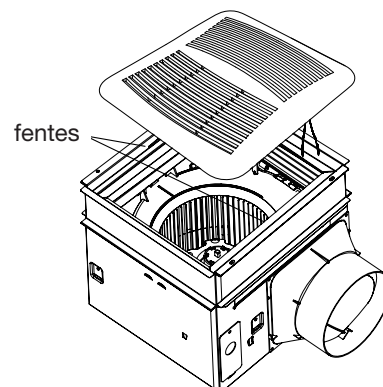


Fig. 3

Remarque: Veuillez porter des gants de protection lors du montage.
Veuillez retirer le carton ondulé avant l'installation.

GARANTIE

CANARM LTD. Garantie que chaque nouveau ventilateur est exempt de défauts matériels et de fabrication dans la mesure où, dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, **CANARM Ltd.** réparera ou remplacera, au choix de **Canarm**, toute unité ou pièce de celle-ci, retourné port payé et trouvé défectueux.

Cette garantie n'inclut pas les frais de main-d'œuvre ou de transport liés au démantèlement et à la réinstallation de l'unité dans les locaux de l'utilisateur.

AVIS : Aucune réclamation de garantie ne sera honorée par **CANARM Ltd.** à moins d'avoir obtenu une autorisation préalablement.

Canarm Ltd. - Siège Social 2157 Parkedale Avenue, PO Box 367 Brockville, Ontario Canada K6V 5V6
Tel: (613) 342-5424 Fax: (613) 342-8437 www.canarm.com/fr hvacsales@canarm.ca